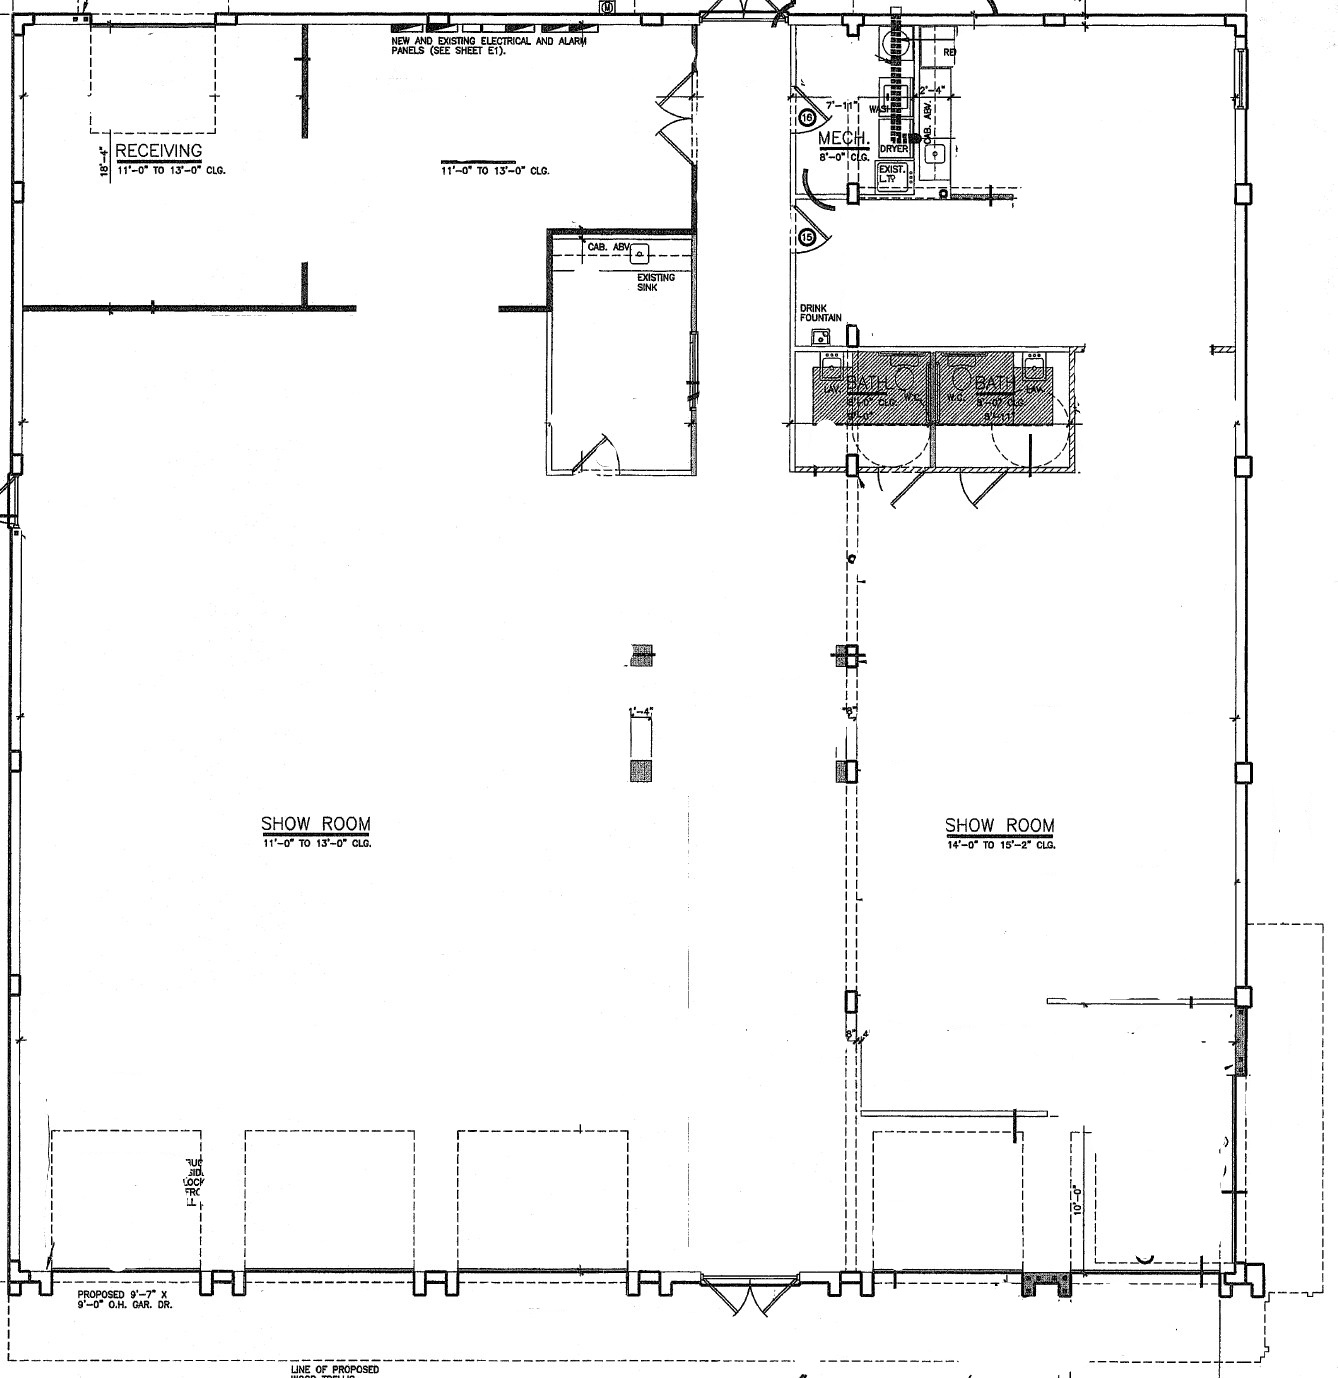
NEW AND EXISTING ELECTRICAL AND ALARM PANELS (SEE SHEET E1).
RECEIVING
11'-0" TO 13'-0" CLG.
18'-4"
11'-0" TO 13'-0" CLG.
CAB. ABV.
EXISTING SINK
RD
7'-1¼"
WSH
2'-4"
CAB. ABV.
MECH.
8'-0" CLG.
DRYER
EXIST. L.T.
16
15
DRINK FOUNTAIN
LAV.
BATH C
W.C.
5'-0" CLG.
8'-1"
BATH
LAV.
W.C.
5'-0" CLG.
8'-11"
1'-4"
SHOW ROOM
11'-0" TO 13'-0" CLG.
SHOW ROOM
14'-0" TO 15'-2" CLG.
10'-0"
PROPOSED 9'-7" X 9'-0" O.H. GAR. DR.
LINE OF PROPOSED